

POPIS

Modelová řada 110 je řada pro 2 až 12 normálně uzavřených 2 cestných přímo ovládaných řídicích ventilů ve společné řídicí ventilové skříni. Rozvod je tvořen eloxovanou hliníkovou konstrukcí. Termostatem řízené topné zařízení zabraňuje, aby ventily při nízkých teplotách okolního prostředí zamrzly.

INSTALACE

Součásti ASCO/JOUCOMATIC jsou určeny pro použití v rámci specifikovaných technických charakteristik, uvedených na typovém štítku zařízení. Změny zařízení jsou povoleny pouze po konzultaci s výrobcem nebo jeho zástupcem.

Před instalací zařízení vypusťte tlak ze systému a systém uvnitř vyčistěte.

Zařízení může být upevněno v jakékoliv poloze.

Směr průtoku je vyznačen na výkrese v řezu. Potrubní přípojky musí odpovídat velikosti uvedené na typovém štítku a musí být odpovídajícím způsobem namontovány.

UPOZORNĚNÍ:

- Zmenšení velikosti přípojek může způsobit nesprávnou činnost a funkční selhání.
- Z důvodu ochrany zařízení instalujte do systému filtr, vhodný pro zamýšlený provoz, a to na vstupní stranu, co nejbližší k výrobku.
- Pokud používáte pásku, pastu, sprej nebo jiné mazivo při dotahování armatur, zabraňte vniknutí zbytků do potrubí systému.
- Používejte vhodné nástroje a klíče, umísťujte je při práci co nejbližší ke spojovanému místu.
- Potrubní spojky nedotahujte nadměrně, aby nedošlo k poškození zařízení a stržení závitu.
- Nepoužívejte ventil jako páku.
- Potrubní spoje by neměly být zdrojem silového působení, krouticího momentu nebo napětí ve výrobku.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

V případě elektrických spojení je nutné svěřit jejich zhotovení výhradně do rukou vyškoleného personálu a realizovat je v souladu s místními předpisy a normami.

UPOZORNĚNÍ:

- Před započatím prací vypněte přívod elektrického proudu.
- Než je zařízení uvedeno do provozu musí být řádně dotaženy všechny šroubovací elektrické svorky v souladu s předpisy normami.
- V závislosti na napětí musí být elektrické součásti opatřeny zemnicím spojením a splňovat požadavky místních předpisů a norem.

Zařízení může být vybaveno jednou z následujících svorek:

- Konektorové spojení podle normy DIN 46244 (při správné instalaci je toto spojení vybaveno stupněm ochrany IP 65).
- Pro provedení elektrického připojení sejměte víko a protáhněte kabel(y) kabelové(ými) průchodkou(ami). Připojte vodiče ke svorkám cívky (a ke svorkovnici, pokud je použito také volitelné topné zařízení) tak, jak je uvedeno na elektrickém schématu. Připojte zemnicí vodič kabelu k vnitřní zemnicí sorce. Smontujte kabelové hrdlo(a) a utáhněte přitlačné těsnění z elastomeru tak, aby těsně přilehlo okolo kabelu(ů). Smontujte víko a pečlivě utáhněte šrouby utahovacím moment uvedeným na výkrese s rozloženým pohledem. Pouzdro je opatřeno vnějším přípojným místem pro zemnicí nebo propojovací vodič.

UPOZORNĚNÍ:

Elektrická zátěž cívek musí být v rozsahu uvedeném na typovém štítku. Elektrická zátěž (volitelného) topného zařízení musí být v rozsahu uvedeném na štítku v blízkosti svorkovnice.

- Nedodržení rozsahu elektrických hodnot má za následek poškození nebo předčasné selhání. Také osvědčení se pak stane neplatným.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před natlakováním systému proveďte nejprve elektrickou zkoušku. V případě řídicích ventilů přiveďte několikrát proud do cívky a pozorujte kovové klepnutí, které signalizuje správnou funkci solenoidu.

SERVIS

Většina z řídicích ventilů je vybavena cívkami pro trvalý provoz. Nedotýkejte se solenoidů, protože se mohou během provozu zahřát na vysokou teplotu a mohlo by dojít k popálení nebo poškození zařízení. Pokud je řídicí ventil snadno přístupný, musí být zajištěna ochrana, která zabrání náhodnému kontaktu.

HLUKOVÉ EMISE

Hlukové emise jsou závislé na použitém zařízení, pracovním médiu a povaze použitého zařízení. Přesné stanovení hladiny hluku lze zjistit pouze poté, co uživatel rozvod instaloval do systému.

ÚDRŽBA

Údržba výrobku společnosti ASCO/JOUCOMATIC je závislá na provozních podmínkách. Doporučuje se pravidelné čištění, jehož četnost je závislá na pracovním médiu a provozních podmínkách. Během servisního zásahu je nutné součást zkontrolovat s ohledem na nadměrné opotřebení. K dispozici je kompletní sada náhradních vnitřních součástí. Pokud se během instalace nebo údržby vyskytne problém, nebo v případě pochybností, obraťte se prosím na společnost ASCO/JOUCOMATIC nebo autorizovaného zástupce.

DEMONTÁŽ VENTILOVÉ SKŘÍŇE-PILOTBOXU

Demontujte ventilovou skříň postupně po jednotlivých součástech. Věnujte pozornost rozloženým pohledům, určeným pro identifikaci jednotlivých součástí.

1. Odšroubujte šrouby krytu a kryt sejměte. Odpojte všechna elektrická spojení.
2. Vyjměte přídržnou sponu a vysuňte cívku ventilu ven z podstavy základny solenoidu. UPOZORNĚNÍ: Při odpojení kovové přídržné spony může tato spona vyskočit směrem ven.
3. Odšroubujte šrouby přídržující solenoid a vyjměte podstavu základny solenoidu. Vyjměte sestavu jádra a O-kroužek z rozvodu.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny ventily.
5. Všechny součásti jsou nyní přístupné pro čištění nebo výměnu.


MONTÁŽ VENTILOVÉ SKŘÍŇE-PILOTBOXU

Montáž provádějte v opačném pořadí kroků než demontáž. Věnujte pozornost rozloženým pohledům, určeným pro identifikaci jednotlivých součástí.


1. POZNÁMKA: Lehce namažte všechny O-kroužky/těsnění kvalitní silikonovou vazelinou. Nainstaluje podstavu základny solenoidu a o-kroužek. Dotáhněte přídržné šrouby solenoidu podle tabulky utahovacích momentů.
2. Nainstalujte cívku ventilu a přídržnou sponu.
3. Opakujte kroky 1 a 2 pro všechny ventily. Poté připojte všechna elektrická spojení, nainstalujte kryt a dotáhněte šrouby krytu podle tabulky utahovacích momentů.

Po údržbě několikrát ověřte funkci všech ventilů a ujistěte se o její správnosti.

Na vyžádání je k dispozici samostatně Prohlášení o začlenění v souladu se směrnicí EEC 89/392/EEC, Dodatek II B. Poskytněte nám prosím číslo potvrzení a sériové číslo dotyčného výrobku. Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC a všech dodatků, stejně jako směrnice 73/23/EEC a 93/68/EEC o nízkém napětí. Na vyžádání je k dispozici samostatně Prohlášení o shodě.

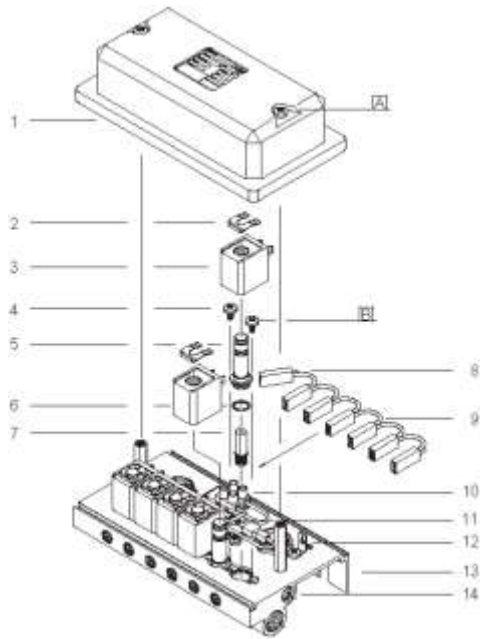

CZE	POPIS	
1.	Kryt	8. Připojovací konektor
2.	Přidrzná spona	9. Propojovací vodič s konektory
3.	Cívka a typový štítek	10. Svorkovnice
4.	Přidrzný šroub solenoidu	11. Termostat
5.	Podsestava základny solenoidu	12. Zemnicí konektor
6.	O-kroužek	13. Rozvod
7.	Sestava jádra	14. Zásuvka vyhřívání

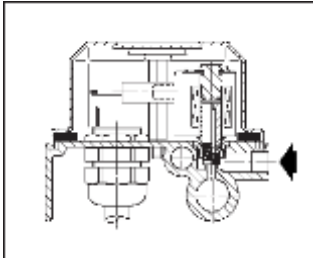

CZE	Dodáno v sadě náhradních dílů – pozice 2, 4, 5, 6, 7
-----	--

B	$4,5 \pm 0,2$	40 ± 2
A	$2,5 \pm 0,2$	22 ± 2
Položka	newton–metry	libry–palce
Tabulka utahovacích momentů		

Průměr	Katalogové číslo	Sada náhradních dílů	
		~	=
1/8	SG110.120, SG110.110, SG110.100, SG110.090, SG110.080, SG110.070, SG110.060, SG110.050, SG110.040, SG110.030, SG110.020, SG110.121, SG110.111, SG110.101, SG110.091, SG110.081, SG110.071, SG110.061, SG110.051, SG110.041, SG110.031, SG110.021, SG110.122, SG110.112, SG110.102, SG110.092, SG110.082, SG110.072	C127–837	C127–837